



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДНОГО
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ К
ФАНКОЙЛУ GENERAL CLIMATE

GD-PCF

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Действуйте в соответствии с местными, национальными и международными правилами и нормативами.
- Перед установкой внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности».
- Указанные меры включают важные пункты по обеспечению безопасности. Соблюдайте эти меры и никогда не забывайте о них.
- Храните это руководство и руководство пользователя в удобном месте для использования в дальнейшем.

Указанные здесь меры предосторожности разделяются на две категории. В любом случае необходимо внимательно прочитать приведенную здесь важную информацию по обеспечению безопасности.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Невыполнение такого требования может привести к гибели людей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение такого требования может привести к травмам или повреждению оборудования.

По завершении монтажа во время пробного запуска убедитесь в правильной работе устройства. Обязательно проинструктируйте пользователя о порядке управления устройством и необходимости его своевременного технического обслуживания. Также сообщите пользователю, что ему необходимо хранить данное руководство по установке и руководство пользователя для использования в дальнейшем.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К установке, ремонту и обслуживанию оборудования допускаются только прошедшие обучение квалифицированные специалисты.

Неправильная установка, ремонт или техническое обслуживание могут стать причиной поражения электрическим током, короткого замыкания, утечек, возгорания или другого повреждения оборудования.

Монтаж следует выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией.

Неправильный монтаж может привести к утечке воды, поражению электрическим током или стать причиной пожара.

При монтаже в небольшом помещении примите меры против превышения предельно допустимой концентрации хладагента в случае его утечки.

Более подробную информацию можно узнать по месту покупки кондиционера. Повышенная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.

При монтаже используйте детали из комплекта поставки и специальные установочные элементы.

В противном случае возникает риск падения блока, утечки воды, поражения электрическим током и возгорания.

Монтируйте на надежном основании, способном выдержать его вес.

При недостаточной прочности опорной конструкции или неправильном монтаже кондиционер может упасть и нанести травму.

Ни в коем случае не устанавливайте в помещении предназначенном для стирки.

Перед открытием доступа к электрическим клеммам кондиционера необходимо отключить питание.

Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечивался удобный доступ к его сетевой вилке.

На корпусе устройства должны быть нанесены буквы или символы, указывающие направление потока хладагента.

При электромонтажных работах выполняйте требования местных нормативов по устройству электроустановок, инструкций и данного руководства. Для подключения необходимо использовать независимую цепь и отдельную розетку. При недостаточной нагрузочной способности или дефекте электротехнических работ может произойти возгорание или поражение электрическим током.

Используйте соответствующий техническим условиям кабель, надежно подключайте его и фиксируйте таким образом, чтобы на контакты не могла действовать внешняя сила. При некачественном соединении или фиксации возможен перегрев или возгорание в месте соединения.

Прокладка электропроводки должна быть выполнена надлежащим образом, чтобы крышка панели управления могла быть надежно закреплена.

При ненадежной фиксации крышки панели управления в месте соединения контактов может произойти перегрев, возгорание или поражение электрическим током.

При повреждении шнура питания во избежание несчастных случаев необходимо сразу же заменить его у квалифицированного специалиста.

Согласно государственным нормам при монтаже стационарной электропроводки необходимо между устройством и сетью установить выключатель, разрывающий все провода подключения, с минимальным расстоянием между контактами 3 мм и устройство защитного отключения (УЗО) номиналом более 10 мА.

Не изменяйте длину кабеля питания, не используйте удлинители и не подключайте к одной и той же розетке дополнительное электрооборудование.

В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

Прокладывайте соединительный кабель отдельно от медного трубопровода, так как он разогревается до высокой температуры.

При выполнении монтажных работ учитывайте возможность воздействия сильного ветра, грозы и землетрясения.

Неправильный монтаж может вызвать падение оборудования и стать причиной несчастных случаев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заземлите кондиционер.

Не подключайте заземляющий провод к газовым или водопроводным трубам, громоотводам или проводу заземления телефонной линии. Неполное заземление может привести к поражению электрическим током.

Обязательно установите устройство защитного отключения (УЗО).

При невыполнении этого условия возникает риск поражения электрическим током.

Подключите провода сначала наружного, а затем внутреннего блока.

Запрещается подключать кондиционер к источнику питания, пока не будут завершены работы по монтажу электропроводки и трубопроводов кондиционера.

Следуя инструкциям этого руководства по монтажу, выполните теплоизоляцию трубопровода для предупреждения конденсации и установите дренажную трубку для обеспечения надлежащего дренажа.

Неправильная установка дренажной трубки может привести к утечке воды и повреждению имущества.

Во избежание радиопомех и шумов располагайте внутренний и наружный блоки, силовую проводку и соединительные провода кондиционера на расстоянии не менее 1 м от бытовых приборов, таких как телевизор, радиоприемник и т.п.

В зависимости от длины радиоволн расстояние 1 м может

оказаться недостаточным для устранения шумов.

Это устройство не предназначено для использования детьми и недееспособными людьми без присмотра взрослых.

Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не устанавливайте следующих местах:

- Там, где присутствует масло.
- В атмосфере с высоким содержанием соли (на побережье).
- Там, где в воздухе имеются едкие газы (например, сульфиды) – около горячих источников.
- С сильными колебаниями напряжения (на предприятиях).
- В автобусах и стенных шкафах.
- В кухнях с высоким содержанием паров масла.
- Там, где имеется сильное электромагнитное поле.
- Там, где имеются легковоспламеняющиеся материалы или газов.
- Там, где присутствуют пары кислот или щелочей.
- В других особых условиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Для правильного монтажа системы обязательно ознакомьтесь с Инструкцией по монтажу.

- Установка должна выполняться квалифицированным персоналом.
- При монтаже внутреннего блока и соединительных труб необходимо строго следовать указаниям Инструкции.
- Если устанавливается на металлическую поверхность, необходимо обеспечить его изоляцию по стандартам электрического оборудования.
- По завершении монтажных работ тщательно проверьте все электрические соединения, и только после этого включайте кондиционер.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Выберите подходящее место
- Установите блок
- Смонтируйте трубопровод хладагента
- Выполните электрические соединения
- Проверьте работу системы

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Внешний вид	Количество
Винт 3,9*25		4
Датчик температуры		1
Датчик температуры		1*
Проводной пульт		1
Инструкция		1

* 2шт для GD-PCF


СПОСОБ УСТАНОВКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

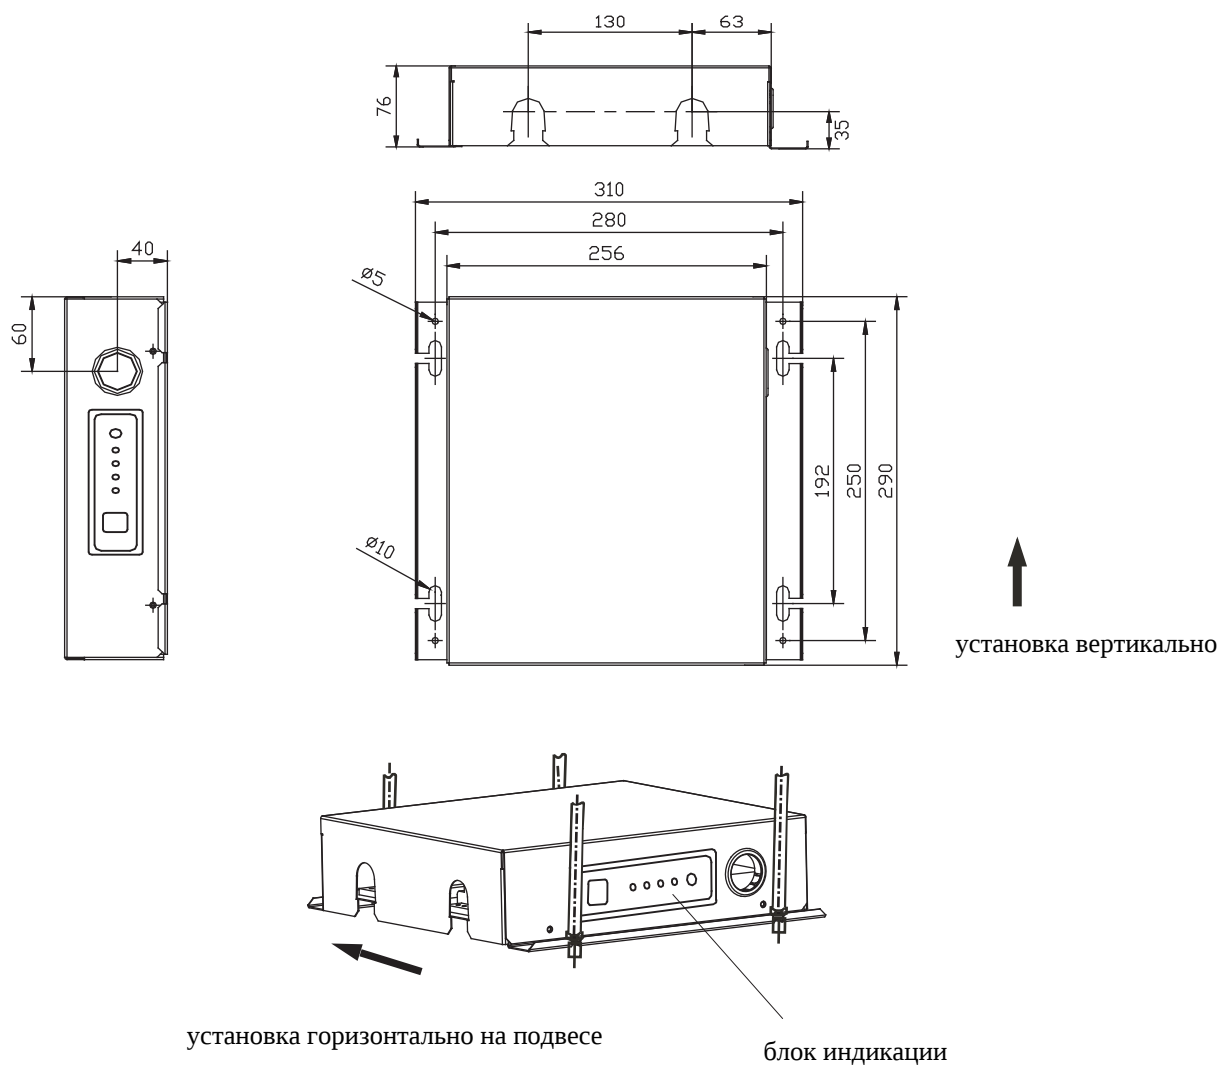

датчики температуры (T1), воздух,
средняя часть теплообменника (T2-H, T2-C)

модуль адресации

клеммы
клапанов

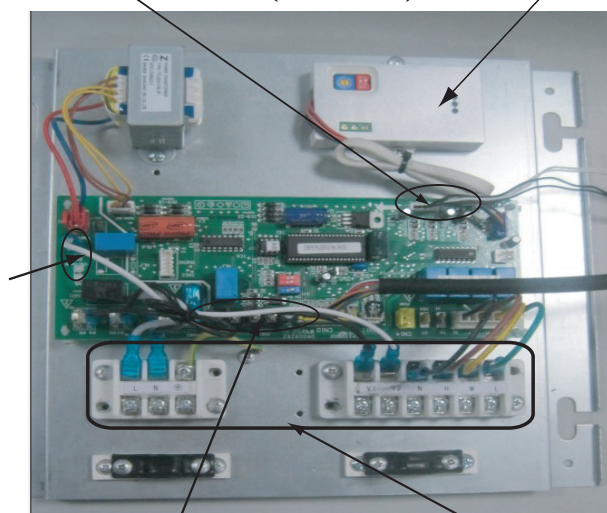

клеммы аварии и клеммы
дистанционного вкл/выкл

клемнники



к проводному контроллеру

дисплей

Примечание:


рисунок приведен только для примера, может отличаться

Электропитание : ~220В/50Гц

⚠ Внимание!

- GD-PCF для 4-х трубных фанкойлов (2 клапана).
При установке GD-PCF должны быть подключены два клапана, Valve-C(охлаждение) и Valve-H (обогрев), и два температурных датчика, T2-H (теплообменник обогрева) и T2-C (теплообменника охлаждения).
- Датчик T1 должен быть установлен после теплообменников приточной установки в потоке обработанного воздуха.
- Датчики T2 устанавливаются на соответствующих теплообменниках, в их средней части.

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

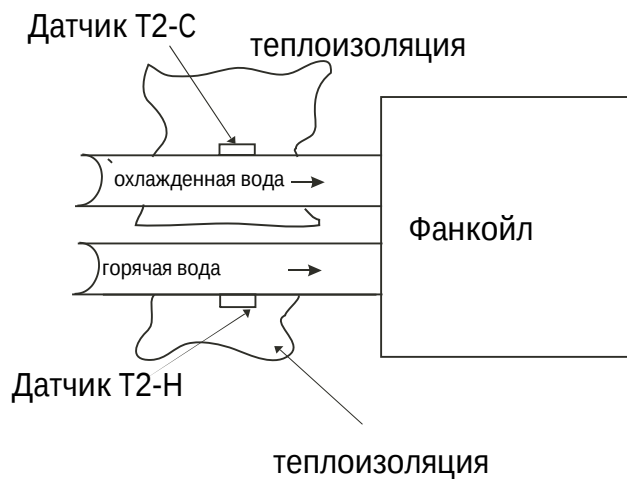

УПРАВЛЕНИЕ

Регулировка скорости вентилятора, 3 скорости, низкая, средняя, высокая.

Дистанционное включение/выключение, при размыкании контактов на CN13 устройство выключается, при замыкании - включено.


- Активация дистанционного управления SW3 и порт CN17.
- Когда SW3 в ON функция выключена.
- Когда SW3 в OFF, CN17 разомкнут, pre-def мигает с частотой 5Гц
Когда SW3 в OFF, CN17 замкнут, pre-def мигает с частотой 5Гц:
все уставки записываются при выключении и повторном включении

КОДЫ ОШИБОК

№	неисправность	LED operation	LED timer	LED pre-def	LED alarm
1	Неисправность T1	×	☆	×	×
2	Неисправность T2 (T2-C, T2-H)	☆	×	×	×
3	Неисправность EEPROM	☆	☆	×	×
4	превышение уровня конденсата*	×	×	×	☆

(×выключен, ☆ мигает 5Гц)

* - не используется

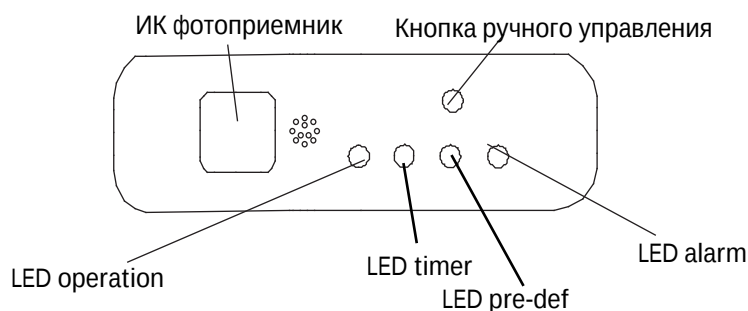

УСТАНОВКА АДРЕСА НА МОДУЛЕ АДРЕСАЦИИ

Адрес настройки


Адрес код




00 | 00 ~ 00 | 15
(0 ~ 15)



01 | 00 ~ 01 | 15
(16 ~ 31)



10 | 00 ~ 10 | 15
(32 ~ 47)



11 | 00 ~ 11 | 15
(48 ~ 63)